



**ГКУ ДИРЕКЦИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДА МОСКВЫ**

## **Анализ состояния пожарной безопасности в образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования города Москвы, в 2017-2018 учебном году**

**Докладчик:**            **Заместитель начальника  
Управления комплексного мониторинга  
Бородин Владимир Николаевич**

**12 декабря 2017 г.**







## **Учебные вопросы:**

**1. Анализ чрезвычайных и аварийных ситуаций, связанных с возникновением (угрозой возникновения) пожаров и загораний, в образовательных организациях в 2017-2018 учебном году. Рекомендации по их предупреждению.**

**2. Деятельность Департамента образования города Москвы по выполнению Решения КЧС и ПБ Правительства Москвы от 24.08.2017. Итоги мониторинга состояния и технического обслуживания систем противопожарной защиты с начала 2017/2018 учебного года.**

**3. Рекомендации руководителям образовательных организаций по выполнению Решения КЧС и ПБ Правительства Москвы от 24.08.2017.**





## **ПЕРВЫЙ УЧЕБНЫЙ ВОПРОС:**

**Анализ чрезвычайных и аварийных ситуаций, связанных в возникновением (угрозой возникновения) пожаров и загораний, в образовательных организациях в 2017-2018 учебном году.  
Рекомендации по их предупреждению.**








## Количество ЧС, связанных в возникновением (угрозой возникновения) пожаров и загораний

С начала 2017 года - 61

С начала 2017/2018 учебного года- 24

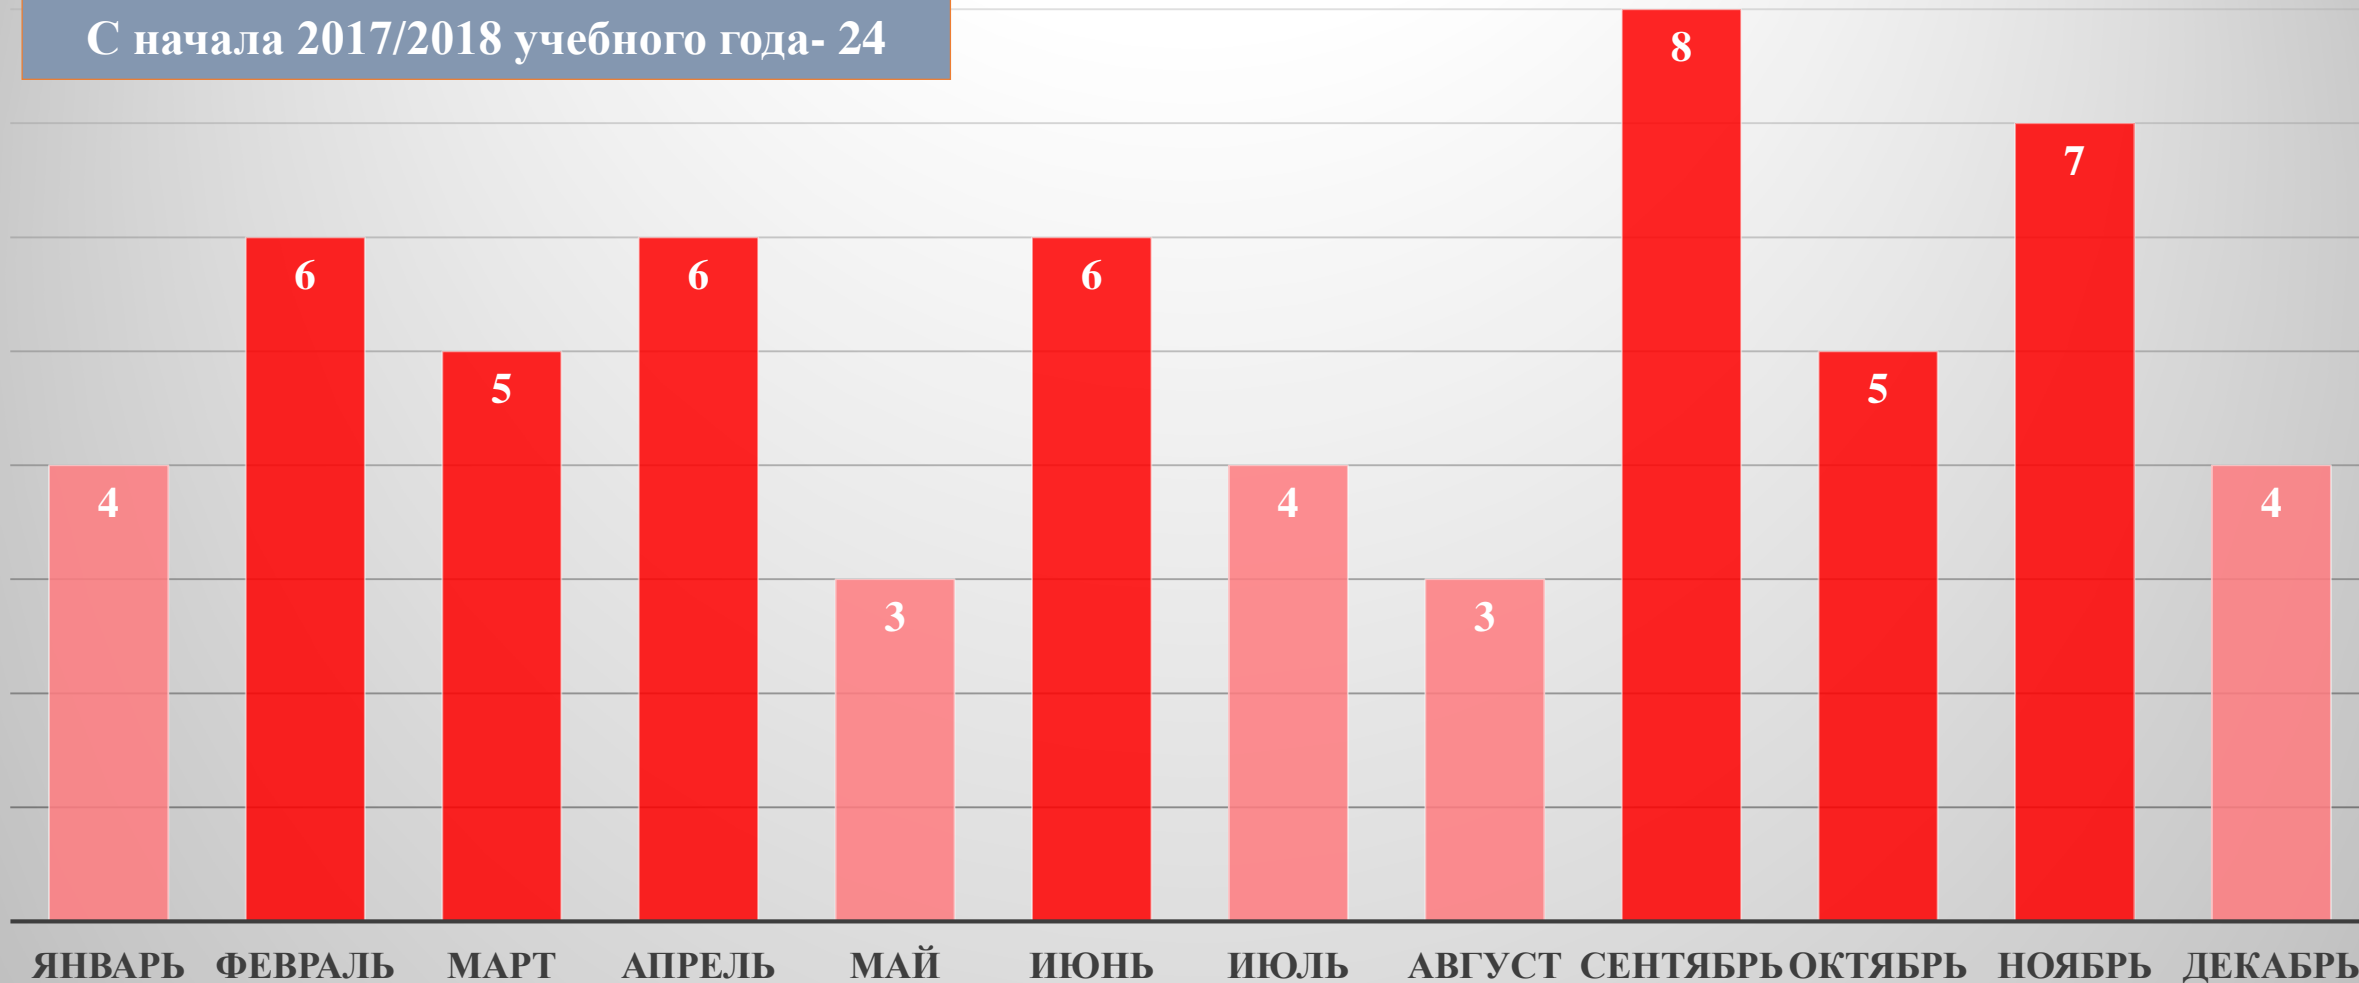




## Причины ЧС, связанных в возникновением (угрозой возникновения) пожаров и загораний

С начала 2017 года

С начала 2017/2018 учебного года


Рост количества ЧС по причинам неисправности электрооборудования на 11%

Иные  
причины  
21%

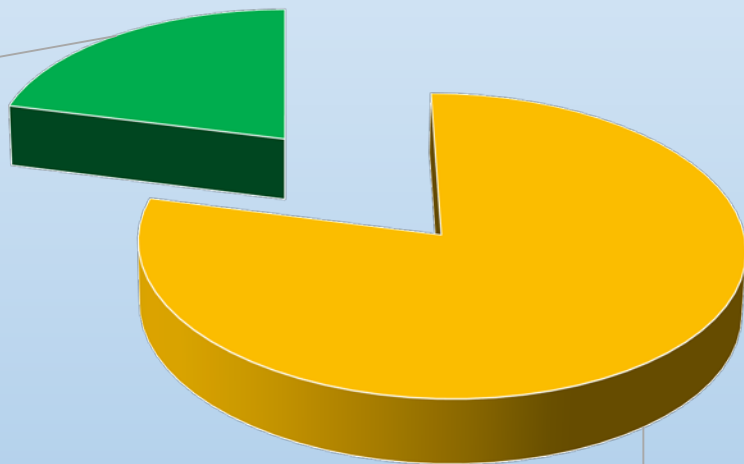

Неисправности электрооборудования  
79%

Иные  
причины  
10%

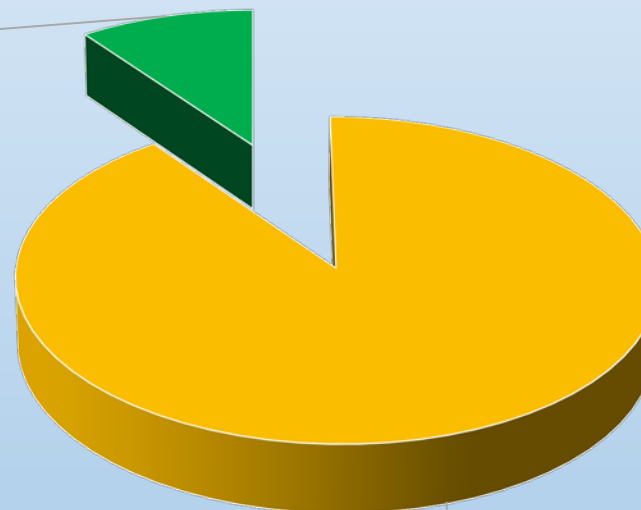

Неисправности электрооборудования  
90%



## Наиболее опасные аварийные ситуации в 2017/2018 учебном году

ГБОУ Школа № 922  
Шоссе Энтузиастов, д. 100А  
МРСД - 17



04.09.2017

Короткое люминесцентного светильника

ГБОУ Школа № 89  
ул. Кулакова, д. 14, корп. 2  
МРСД - 7



07.09.2017

Короткое замыкание в электро щитке





## Наиболее опасные аварийные ситуации в 2017/2018 учебном году

ГБОУ Школа № 1953  
ул. Удальцова, д. 40  
МРСД - 27



07.09.2017

Короткое замыкание электросушилки для рук

ГБОУ Школа № 1583  
ул. Флотская, д. 60  
МРСД - 34



22.10.2017

Загорание кровли входе ремонтных работ





ГБОУ Школа им. Маршала В.И. Чуйкова  
ул. Федора Полетаева, д. 2, корп. 8  
МРСД - 17



24.11.2017

Короткое замыкание электросушилки для рук

ГБОУ Школа № 285  
Ясный проезд, д. 21  
МРСД - 6



28.11.2017

Короткое замыкание электросушилки для рук





**В целях исключения возможности возникновения пожаров в образовательных организациях предлагается:**

**1. Руководителям образовательных организаций проанализировать состояние пожарной безопасности. Проверить выполнение всех принятых решений по данному вопросу и исполнение предписаний надзорных органов. Провести с работниками образовательных организаций внеплановые противопожарные инструктажи.**

***Срок: до 20 декабря 2017 года.***

**2. Обеспечить обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и работников организаций, ответственных за пожарную безопасность, в течение месяца после приема на работу или назначения на должность с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения.**

***Срок: постоянно.***

**3. Провести обследование электротехнического оборудования. По результатам работы принять меры по устранению выявленных неисправностей.**

***Срок: до 20 декабря 2017 года.***





**4. Усилить контроль за работой сотрудников подрядных организаций по исполнению ими контрактных обязательств по обслуживанию, ремонту и эксплуатации электрооборудования;**

***Срок:* постоянно.**

**5. Организовать непрерывный контроль за проведением огневых работ в зданиях школ при проведении ремонтных работ.**

***Срок:* при проведении огневых работ.**

**6. Обеспечить исправность систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения.**

***Срок:* постоянно.**

**7. Не допускать оставления без присмотра включенных в электросеть электроприборов, за исключением электроприборов, находящихся в круглосуточном режиме работы.**

***Срок:* постоянно.**

**8. Ввести в качестве обязательного требования для сотрудников охраны проведение с ними ежемесячных тренировок по действиям в случаях возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций.**

***Срок:* ежемесячно.**







## ВТОРОЙ УЧЕБНЫЙ ВОПРОС:

**Деятельность Департамента образования города Москвы по выполнению Решения КЧС и ПБ Правительства Москвы от 24.08.2017. Итоги мониторинга состояния и технического обслуживания систем противопожарной защиты с начала 2017/2018 учебного года.**





## Решение КЧСиПБ Правительства Москвы от 24.08.2017

1. Установить ведомственный контроль за надлежащим содержанием и обслуживанием противопожарных систем на объектах образования и безусловным выполнением Единых требований к организациям, осуществляющим техническое обслуживание систем противопожарной защиты на объектах социальной сферы, разработанных в соответствии с решением КЧСиПБ Правительства Москвы от 17.08.2017.

2. В рамках мероприятий профилактической работы по предупреждению ЧС на объектах социальной сферы совместно с Департаментом ГО, ЧС и ПБ города Москвы провести выборочные проверки работоспособности АПС на подведомственных объектах на соответствие требованиям Федерального закона от 22.08.2008 № 123-ФЗ и нормативных документов по пожарной безопасности.

3. Обеспечить строгий ежедневный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в подведомственных учреждениях, обратив особое внимание на объекты с круглосуточным пребыванием людей.

4. Организовать проведение дополнительных противопожарных инструктажей с руководителями и персоналом подведомственных учреждений.

5. Обеспечить на каждом объекте образования надлежащее содержание путей эвакуации, систем АППЗ, аварийного и эвакуационного оповещения.

6. Продолжить плановую работу по обучению мерам пожарной безопасности руководителей и должностных лиц. Ответственных за обеспечение пожарной безопасности.





## Мероприятия ДОгМ и ГКУ Дирекции ДОгМ по выполнению Решения КЧСиПБ Правительства Москвы от 24.08.2017

Согласно указаниям по подготовке стандартизированных документов разработано новое Техническое задание к типовому контракту на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту систем и средств противопожарной защиты, в которых в полном объеме учтены Единые требования к организациям, осуществляющим техническое обслуживание систем противопожарной защиты на объектах социальной сферы, разработанные в соответствии с решением КЧСиПБ Правительства Москвы от 17.08.2017.

В рамках проведения мероприятий профилактической работы по предупреждению ЧС на объектах социальной сферы совместно с Департаментом ГО, ЧС и ПБ города Москвы проведены выборочные проверки работоспособности систем АППЗ на соответствие требованиям Федерального закона от 22.08.2008 № 123-ФЗ и нормативных документов по пожарной безопасности на **248** подведомственных объектах, где были допущены случаи отсутствия связи объектовых РСПи «Стрелец-Мониторинг» с Единым центром технического мониторинга Ассоциации «Московский центр пожарной безопасности».

В целях осуществления ведомственного контроля за надлежащим состоянием пожарной безопасности объектов образовательных и иных организаций, подведомственных ДОгМ, Управлением комплексного мониторинга изучаются обстоятельства и условия возникновения всех чрезвычайных и аварийных ситуаций, связанных с возникновением (угрозой возникновения) пожаров и загораний, выявляются причины их возникновения, проводятся проверки состояния пожарной и электробезопасности данных объектов, оценивается деятельность администрации школы по предупреждению чрезвычайных ситуаций, вырабатываются рекомендации для их предотвращения.



## Мероприятия ДОгМ и ГКУ Дирекции ДОгМ по выполнению Решения КЧСиПБ Правительства Москвы от 24.08.2017

ДОгМ направлено письмо от 05.10.2017 № 01-50-/02-2151/17 руководителям образовательных и иных организаций, подведомственных ДОгМ, о проведении до 31.10.2017 совместно с представителями подрядных организаций комплексной проверки работоспособности систем автоматической противопожарной защиты и предоставления соответствующего акта в Управление комплексного мониторинга ГКУ Дирекции ДОгМ.

ГКУ Дирекцией ДОгМ осуществлен контроль исполнения образовательными организациями поручения ДОгМ от 05.10.2017 № 01-50/02-2151/17 о проведении проверок работоспособности систем АППЗ и предоставлении ОО соответствующего акта.

Организовано взаимодействие с Единым центром технического мониторинга Ассоциации «Московский центр пожарной безопасности» по вопросу получения информации о недобросовестных исполнителях контрактов технического обслуживания систем автоматической противопожарной защиты.





**Результаты осуществленного ГКУ Дирекцией ДОГМ контроля исполнения образовательными организациями поручения ДОГМ от 05.10.2017 № 01-50/02-2151/17 о проведении совместно с представителями обслуживающих организаций комплексных проверок работоспособности систем АППЗ**

**Своевременно и в полном объеме представили информацию о проведенных проверках 340 образовательных организаций.**

**Представили информацию о проведенных проверках с нарушением установленного срока после направления дополнительных указаний 215 образовательных организаций.**

**Представили информацию о проведенных проверках с нарушением установленного срока 90 образовательных организаций.**

**Не отразили в представленных докладах информацию в требуемом объеме 122 образовательные организации.  
Не представили акты 130 образовательных организаций.**



## Итоги мониторинга состояния и технического обслуживания систем противопожарной защиты с начала 2017/2018 учебного года

На **158** объектах отсутствовал канал связи для передачи сигнала о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны, на **33** объектах система автоматической пожарной сигнализации и на **81** объектах система оповещения и управления эвакуацией находились в неисправном состоянии.

Руководителями **100** образовательных организаций при заключении договоров не учтены Единые требования к организациям, осуществляющим техническое обслуживание систем противопожарной защиты объектов социальной сферы города Москвы.

В нарушение Рекомендаций по порядку взаимодействия руководителей организаций, подключенных к программно-аппаратному комплексу системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров «Стрелец-Мониторинг», на **45** объектах руководителями образовательных организаций не направлялись информационные письма о проведении технического обслуживания систем АППЗ в ЦУКС города Москвы.

Руководителями образовательных организаций в нарушение п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», на **86** объектах не организовано проведение ежеквартальных проверок работоспособности систем автоматической противопожарной защиты с оформлением соответствующего акта.



## Итоги мониторинга состояния и технического обслуживания систем противопожарной защиты с начала 2017/2018 учебного года

На низком уровне в школах проводится работа по недопущению ложных срабатываний пожарной сигнализации. На **124** объектах руководителями образовательных организаций не было организовано проведение служебных проверок по выявлению причин ложных срабатываний.

Установлены случаи, когда из-за отсутствия контроля со стороны заказчика, технические специалисты исполнителя контракта делали только записи о проведении технического обслуживания без фактического выполнения регламентных работ.

Подрядными организациями на **124** объектах не проведены первичные обследования наличия и состояния оборудования систем автоматической противопожарной защиты.

Подрядными организациями по **156** объектам не представлена информация о наличии договоров с мониторинговой организацией, осуществляющей сервисное обслуживание РСПИ «Стрелец-Мониторинг» в городе Москве.

Подрядными организациями на **139** объектах не проводится обучение работников охраны правил пользования противопожарными системами.





## ТРЕТИЙ УЧЕБНЫЙ ВОПРОС:

**Рекомендации руководителям образовательных организаций по выполнению Решения КЧС и ПБ Правительства Москвы от 24.08.2017.**





## Рекомендации руководителям образовательных организаций

В целях повышения уровня пожарной безопасности и выполнения Решения Комиссии Правительства Москвы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности от 24.08.2017:

1. Продолжить плановую работу по обучению мерам пожарной безопасности руководителей и должностных лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности.

**Срок исполнения – постоянно.**

2. Осуществлять контроль за направлением информационных писем о проведении технического обслуживания РСПИ «Стрелец-Мониторинг» в ЦУКС города Москвы в соответствии с Рекомендациями по порядку взаимодействия руководителей организаций, подключенных к ПАК «Стрелец-Мониторинг».

**Срок исполнения – ежемесячно.**





## Рекомендации руководителям образовательных организаций

3. Обеспечить контроль за соблюдением контрактных обязательств организациями, обслуживающими системы автоматической противопожарной защиты, в строгом соответствии с Техническим заданием к типовому контракту, разработанному с учетом Единых требований к организациям, осуществляющим техническое обслуживание систем противопожарной защиты объектов социальной сферы города Москвы.

**Срок исполнения – ежемесячно.**

4. Для получения информации о наличии договора у подрядной организации на технический мониторинг с официальным сервисным центром по г. Москве РСПИ «Стрелец-Мониторинг» обращаться в Ассоциацию «Московский центр пожарной безопасности».

**Срок исполнения – при заключении контракта.**

5. Организовать устранение недостатков по содержанию, эксплуатации и обслуживанию систем автоматической противопожарной защиты, выявленных в ходе совместного мониторинга работников ГКУ Дирекции ДОГМ и Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

**Срок исполнения – до 20.12.2017.**







**Порядок получения информации о наличии договора у подрядной организации на технический мониторинг с официальным сервисным центром по г. Москве РСПИ «Стрелец-Мониторинг»**



**Директору Ассоциации «Московский центр пожарной безопасности»  
М.Р. Дивееву  
117525, г. Москва, ул. Днепропетровская,  
д. 4Б, пом. III, комн. 16-17  
Тел. 8-499-136-02-73, e-mail: sro@amcspb.ru**

**Уважаемый Марат Равильевич!**

В целях осуществления контроля за выполнением требований «Типового технического задания на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту установок пожарной автоматики и первичных средств пожаротушения» по закупке № \_\_\_\_\_ прошу Вас сообщить:

- об имеющихся договорных отношениях у Ассоциация «Московский центр пожарной безопасности» с ООО «\_\_\_\_\_» (ИНН \_\_\_\_\_), касающихся исполнения требований «Типового технического задания на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту установок пожарной автоматики и первичных средств пожаротушения»;

- о работах, проводимых ООО «\_\_\_\_\_» (ИНН \_\_\_\_\_) совместно с Ассоциацией «Московский центр пожарной безопасности» по автоматизированному взаимодействию с единым центром технического мониторинга в целях исполнения требований «Типового технического задания на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту установок пожарной автоматики и первичных средств пожаротушения».



## Поручения ДОгМ по обеспечению пожарной безопасности

**22.07.2016 № 01-50/02-2157/16 «О проведении мероприятий для снижения количества ложных срабатываний»**

**25.08.2016 № МП-4/8-5085 «Единые требования к организациям, осуществляющим техническое обслуживание систем противопожарной защиты на объектах социальной сферы»**

**05.10.2017 № 01-50/02-2191/17 «О проведении комплексной проверки работоспособности систем противопожарной защиты»**

**04.12.2017 № 01-50/02-2753/17 «О повышении уровня пожарной безопасности и выполнения Решения КЧС и ПБ»**